


SCHEMAT IDEOWY TP-1

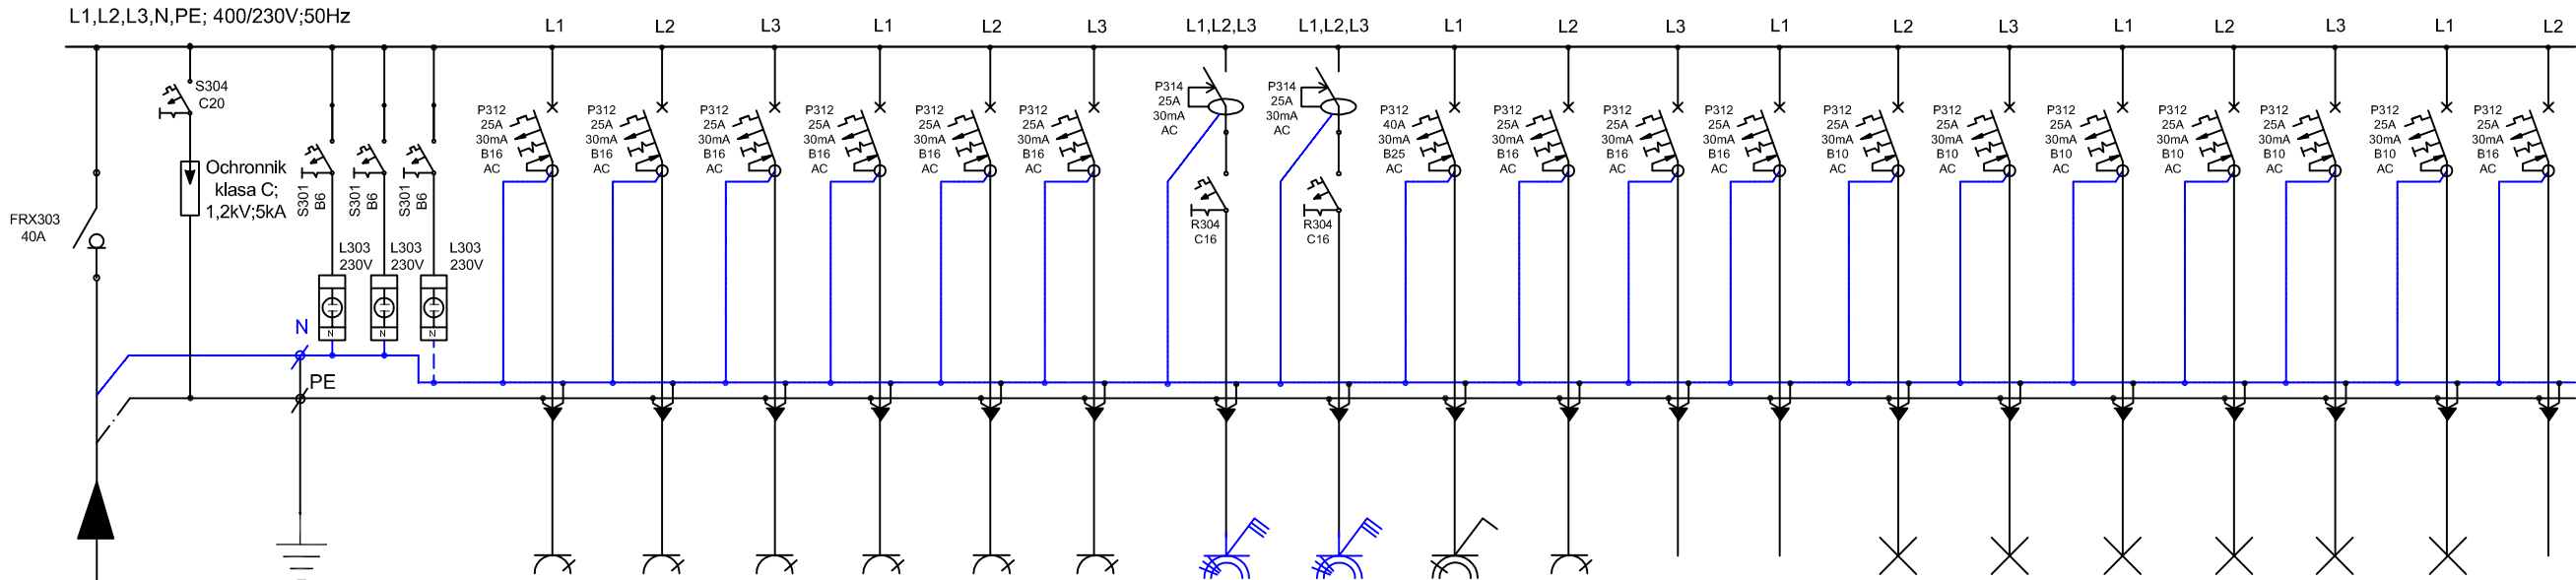


OBLICZENIA TABLICA TP-1			
Wyszczególnienie	Pz kW	wsp. jedn. k	Pi kW
oświetlenie	2,43	0,80	1,94
gniazda	18,91	0,40	7,56
inne	0,00	0,70	0,00
Pn =	21,34	Psz =	9,51
In =	34,22	Isz =	15,25

UWAGI:
Aparatura zabezpieczeniowa zgodnie ze schematem lub równoważna
Parametry równoważności dla aparatury modułowej:
1. Zdolność zwarciodowa - 15kA
2. Prąd znamionowy - od 6A do 160A
3. Prąd różnicowy - 30mA
4. Ch-ka członu nadprądowego - B, C, D
5. Ch-ka członu różnicowego - AC, A
Parametry równoważności dla wyłączników kompaktowych:
1. Zdolność zwarciodowa - od 36kA do 50kA
2. Prąd znamionowy - od 32A do 1600A
3. Możliwość zmiany nastaw członu nadprądowego i zwarciodowego

Nr obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Moc zainstalowana Pi [kW]	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,04	3,80	0,55	4,50	2,00	0,00	0,00	0,73	0,62	0,02	0,15	0,49	0,42	0,00
Typ przewodu	YDYżo 3x2,5 mm²	YDYżo 3x2,5 mm²	YDYżo 3x2,5 mm²	YDYżo 3x2,5 mm²	YDYżo 3x2,5 mm²	YDYżo 3x2,5 mm²	YDYżo 5x2,5 mm²	YDYżo 5x2,5 mm²	YDYżo 3x4 mm²	YDYżo 3x2,5 mm²	YDYżo 3x2,5 mm²		YDYżo 3x1,5 mm²	YDYżo 3x1,5 mm²	YDYżo 3x1,5 mm²	YDYżo 4x1,5 mm²	YDYżo 4x1,5 mm²	YDYżo 4x1,5 mm²	
Obwód	gniazda 1-faz.	gniazda 1-faz.	gniazda 1-faz.	gniazda 1-faz.	kuchnia gazowa	okap.	bemar	Maszyna wieloczynnościowa	zmywarka.	gniazda 1-faz.	Rezerwa	Rezerwa	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	Rezerwa
Razem																			

SCHEMAT IDEOWY TP-2

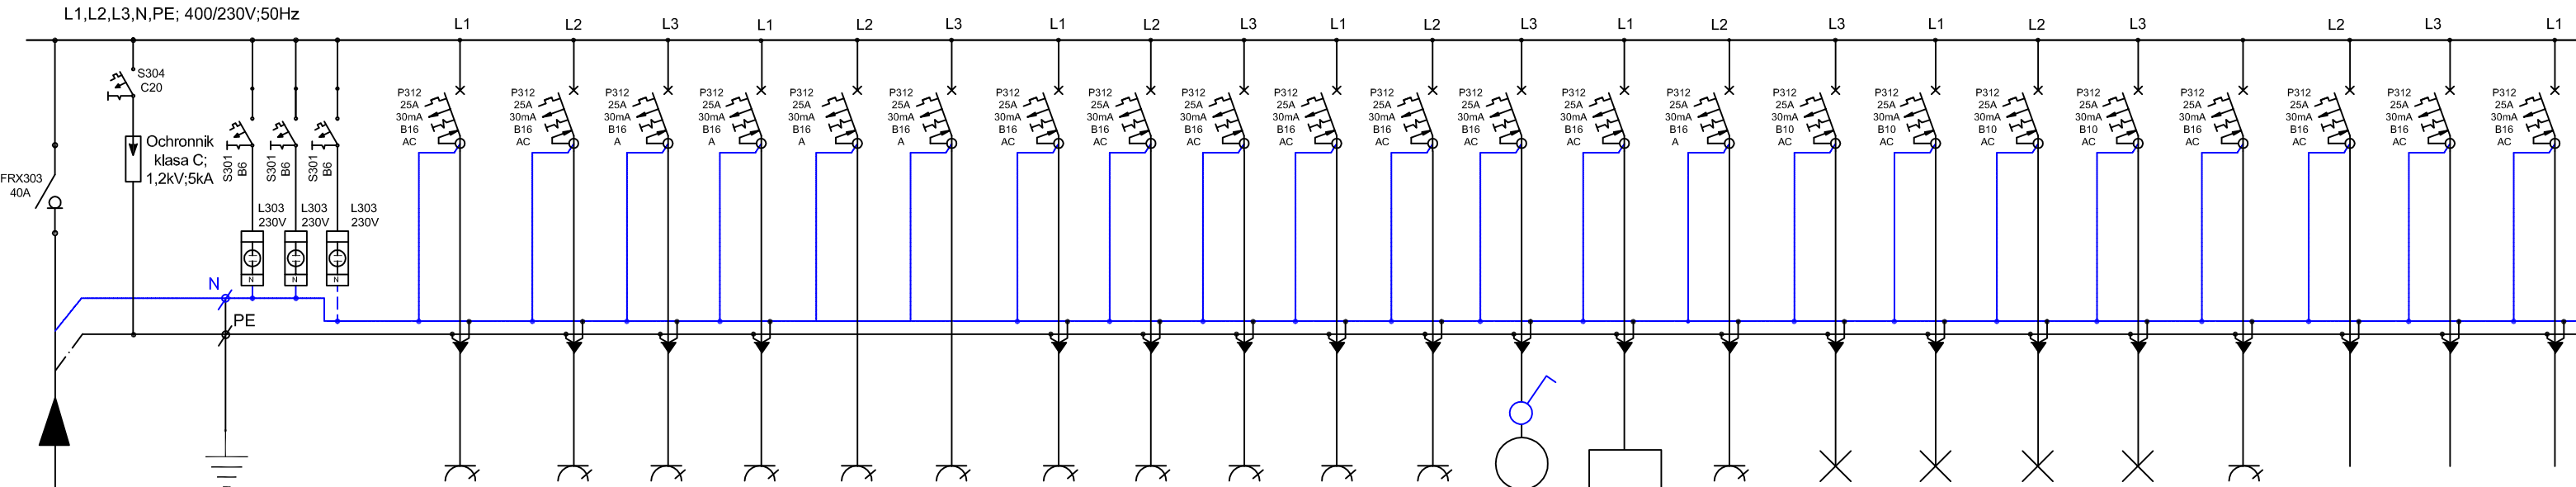

OBLICZENIA TABLICA TP-2			
Wyszczególnienie	Pz kW	wsp. jedn. k	Pi kW
gniazda	22,70	0,40	9,08
oświetlenie	1,18	0,90	1,06
Pn =	23,88	Psz =	10,14
In =	38,30	Isz =	16,26

Nr obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Moc zainstalowana Pi [kW]	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,30	0,00	0,40	2,00	0,48	0,23	0,46	0,01	2,00	0,00	0,00	0,00
Typ przewodu	YDYżo 3x2,5 mm²	YDYżo 3x2,5 mm²	YDYżo 3x2,5 mm²	YDYżo 3x2,5 mm²	YDYżo 3x2,5 mm²	YDYżo 3x2,5 mm²	YDYżo 3x2,5 mm²	YDYżo 3x2,5 mm²	YDYżo 3x2,5 mm²	YDYżo 3x2,5 mm²	YDYżo 3x1,5 mm²	YDYżo 3x1,5 mm²	YDYżo 3x1,5 mm²	YDYżo 3x2,5 mm²	YDYżo 3x1,5 mm²	YDYżo 3x1,5 mm²	YDYżo 3x1,5 mm²	YDYżo 3x1,5 mm²	YDYżo 3x2,5 mm²			
Obwód	gniazda 1 faz.	gniazda 1 faz.	gniazda 1 faz.PEL	gniazda 1 faz.PEL	gniazda 1 faz.PEL	gniazda 1 faz.PEL	gniazda 1 faz.	gniazda 1 faz.	gniazda 1 faz.	gniazda 1 faz.	gniazda 1 faz.	centrala alarmowa	wentylatory	centrala przyzywowa	gniazda 1 faz.PEL				gniazda 1 faz.	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa
Razem																						

	JEDNOSTKA PROJEKTOWA	PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ANDRZEJ TROMSKI UL. 17 STYCZNIA 13, 06-400 CIECHANÓW +48 600-378-690		
	NAZWA INWESTYCJI	ŻŁOBEK		
	ADRES INWESTYCJI	LUBOWIDZ, DZIAŁKA NR 494/2, ORAZ CZĘŚĆ DZIAŁEK NR 483/3, 484/1		
	INWESTOR	GMINA LUBOWIDZ UL. ZIELONA 10, 09-304 LUBOWIDZ		
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			
BRANŻA	ARCHITEKTURA			
TEMAT ARKUSZA	SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNI TP-1 i TP-2			SKALA:
PROJEKTANT	mgr inż. Jerzy Zieliński 158/Wa/74			DATA: 2016
SPRAWDZAJĄCY	Waldemar Kujawa CIE-1/82			NR. RYS: E-8