



SCHEMAT IDEOWY TP-3

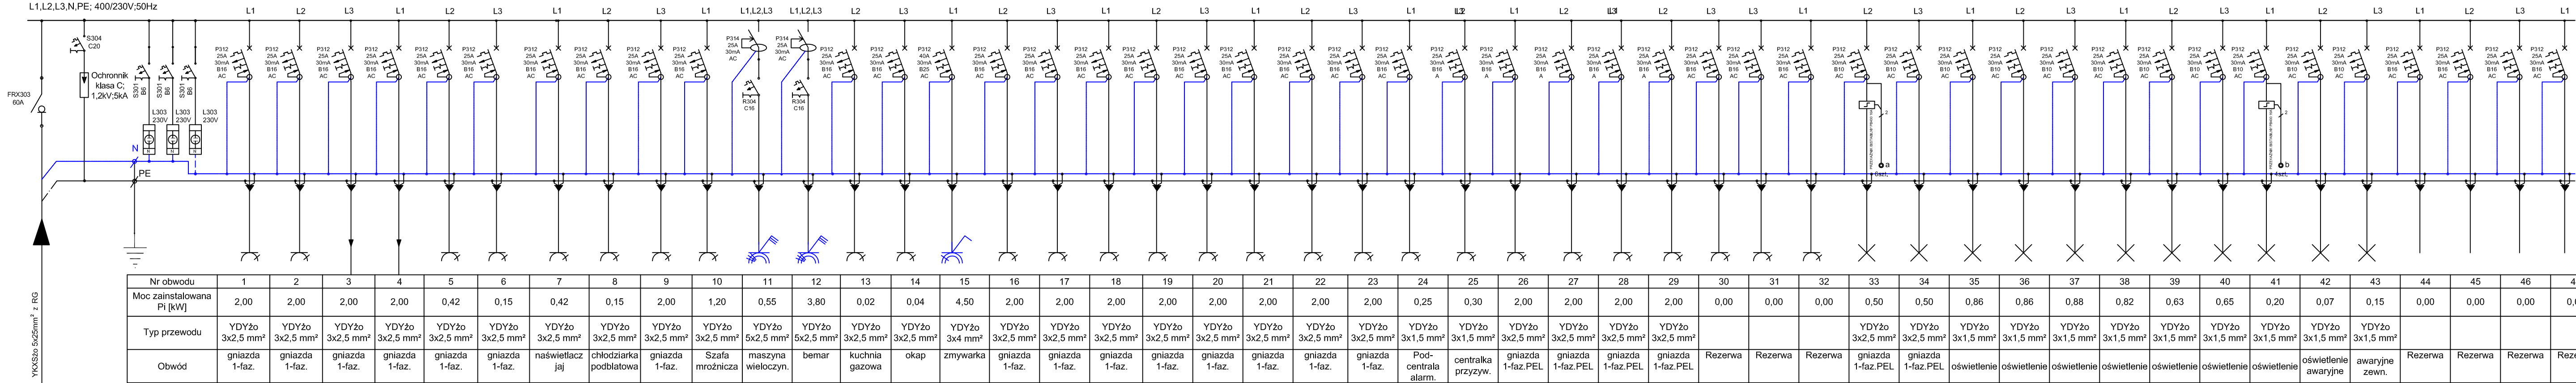

SCHEMAT IDEOWY TP-4

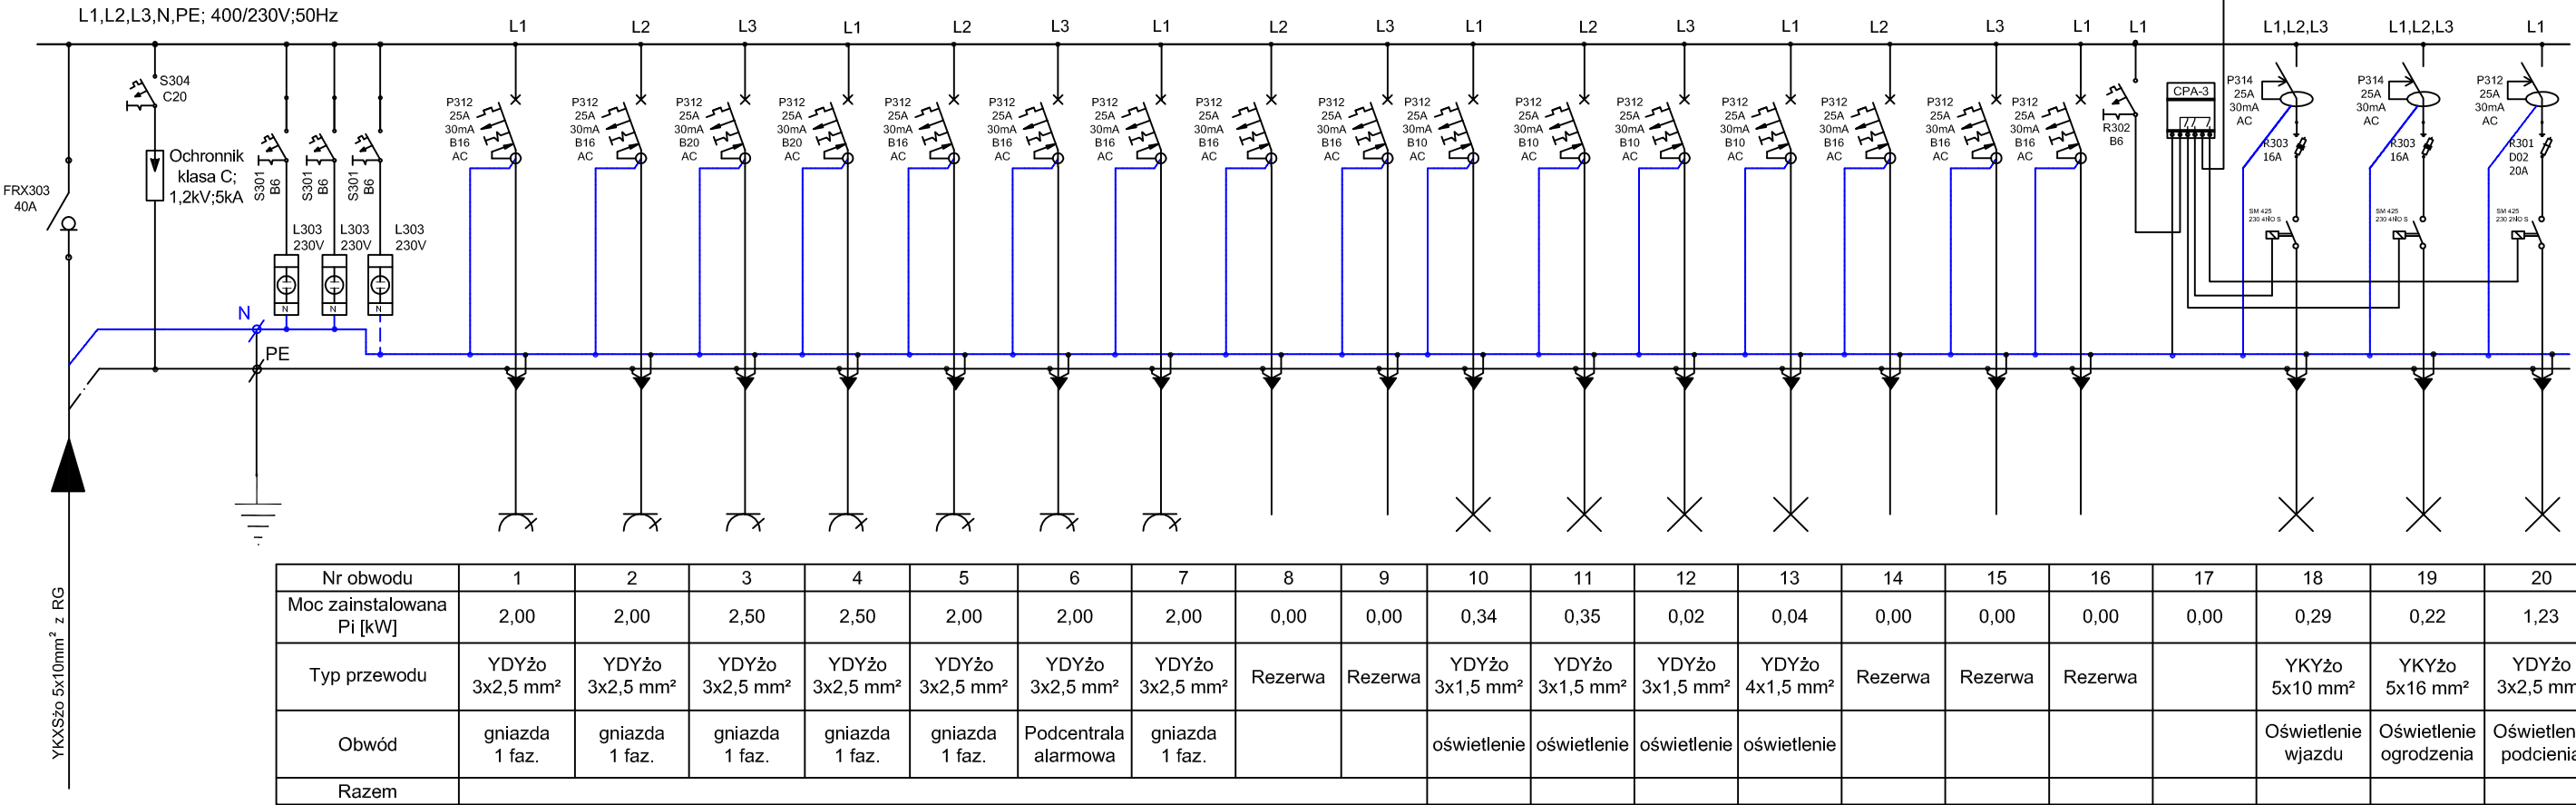


OBLICZENIA TABLICA TP-3

Wyszczególnienie	Pz kW	wsp. jedn. k	Pi kW
oświetlenie	6,12	0,80	4,90
gniazda	45,80	0,40	18,32
inne	0,00	0,70	0,00
Pn =	51,92	Psz =	23,22
In =	83,26	Isz =	37,23

OBLICZENIA TABLICA TP-4

Wyszczególnienie	Pz kW	wsp. jedn. k	Pi kW
oświetlenie	2,49	0,80	1,99
gniazda	15,00	0,40	6,00
Pn =	17,49	Psz =	7,99
In =	28,05	Isz =	12,82

TS-1 i TS-2 - rozdzielnic p.t. typu PRACTIBOX z drzwiami z zamkiem i listwą przyłączeniową.



Gniazda w pomieszczeniu nr 23 Gniazda w pomieszczeniu nr 24 Gniazda w pomieszczeniu nr 29 Gniazda w pomieszczeniu nr 30

UWAGI:
Aparatura zabezpieczeniowa zgodnie ze schematem lub równoważna
Parametry równoważności dla aparatury modułowej:
1. Zdolność zwarcowa - 15kA
2. Prąd znamionowy - od 10A do 160A
3. Prąd różnicowy - 30mA
4. Ch-ka członu nadprądowego - B, C, D
5. Ch-ka członu różnicowego - AC, A
Parametry równoważności dla wyłączników kompaktowych:
1. Zdolność zwarcowa - od 36kA do 50kA
2. Prąd znamionowy - od 32A do 1600A
3. Możliwość zmiany nastaw członu nadprądowego i zwarcowego

	JEDNOSTKA PROJEKTOWA	PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ANDRZEJ TROMSKI UL. 17 STYCZNIA 13, 06-400 CIECHANÓW +48 600-378-690
	NAZWA INWESTYCJI	ŻŁOBEK
	ADRES INWESTYCJI	LUBOWIDZ, DZIAŁKA NR 494/2, ORAZ CZĘŚĆ DZIAŁEK NR 483/3, 484/1
	INWESTOR	GMINA LUBOWIDZ UL. ZIELONA 10, 09-304 LUBOWIDZ
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	
BRANŻA	ARCHITEKTURA	
TEMAT ARKUSZA	SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNI TP-3 i TP-4	
PROJEKTANT	mgr inż. Jerzy Zieliński 158/Wa/14	DATA: 2016
SPRAWDZAJĄCY	Waldemar Kujawa CIE-1/82	NR. RYS: E-9